



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, c/c ao Ministério Público do Estado de São Paulo, providências acerca da estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito. (doc. 1)

REQUERIMENTO Nº 288/2020

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: O EXECUTIVO MUNICIPAL, C/C AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROVIDÊNCIAS ACERCA DA ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DAS CASAS CIRCUNVIZINHAS NA RUA MIGUEL DURAND Nº 5 - VILA SÃO BENEDITO (DOC.1).

PROTOCOLO GERAL Nº 337/2020

Data: 03/02/2020 - Horário: 14:14



APROVADO

03 FEV. 2020

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Considerando que, no dia 30 de maio de 2019, entramos em contato por meio de e-mail com a SABESP, acerca da responsabilidade do referido reservatório (doc. 2);

Considerando que, a SABESP respondeu que o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;(doc. 3);

Considerando que, foi protocolado o requerimento nº 1720/2019, em 03/06/2019 (doc. 4) , requerendo a Prefeitura visita técnica no local;

Considerando que, a Prefeitura respondeu através do Ofício nº 1885/2019-GAB que seria realizada a visita técnica no local para averiguar a situação e posteriores providências (doc. 5);

Considerando que, foi reiterado o requerimento 1720/2019, solicitando informações da



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

realização da vistoria, através do requerimento nº 2855/2019, no dia 23/09/2019, (doc. 6);

Considerando que, a Prefeitura respondeu através do requerimento nº 3301/2019-GAB, que a vistoria estaria agendada para a primeira quinzena de Outubro/2019, (doc. 7);

Considerando que, no dia 30/10/2019 reiteramos o requerimento, através do requerimento nº 3324/2019, requerendo informações acerca da vistoria, (doc. 8);


Considerando que, a Prefeitura respondeu através do ofício nº 3826/2019-GAB, que havia reiterado a solicitação de vistoria junto a Sabesp, (doc. 9);

Considerando que, na última semana de janeiro/2020, moradores circunvizinhos ao local onde encontra-se o referido reservatório, demonstraram preocupação através das redes sociais postando imagens do mesmo, com o título “...olha ai...despencando aos poucos...”, (doc. 10)

Considerando que, o referido reservatório está com ferragens expostas, as quais estão enferrujando, e pedaços de concreto estão se desprendendo e caindo;


REQUEIRO ao Executivo Municipal, c/c ao Ministério Público do Estado de São Paulo, providências acerca da estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito. (doc. 1)

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 3 de junho de 2019


CARLOS MOURA MAGRÃO
VEREADOR



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

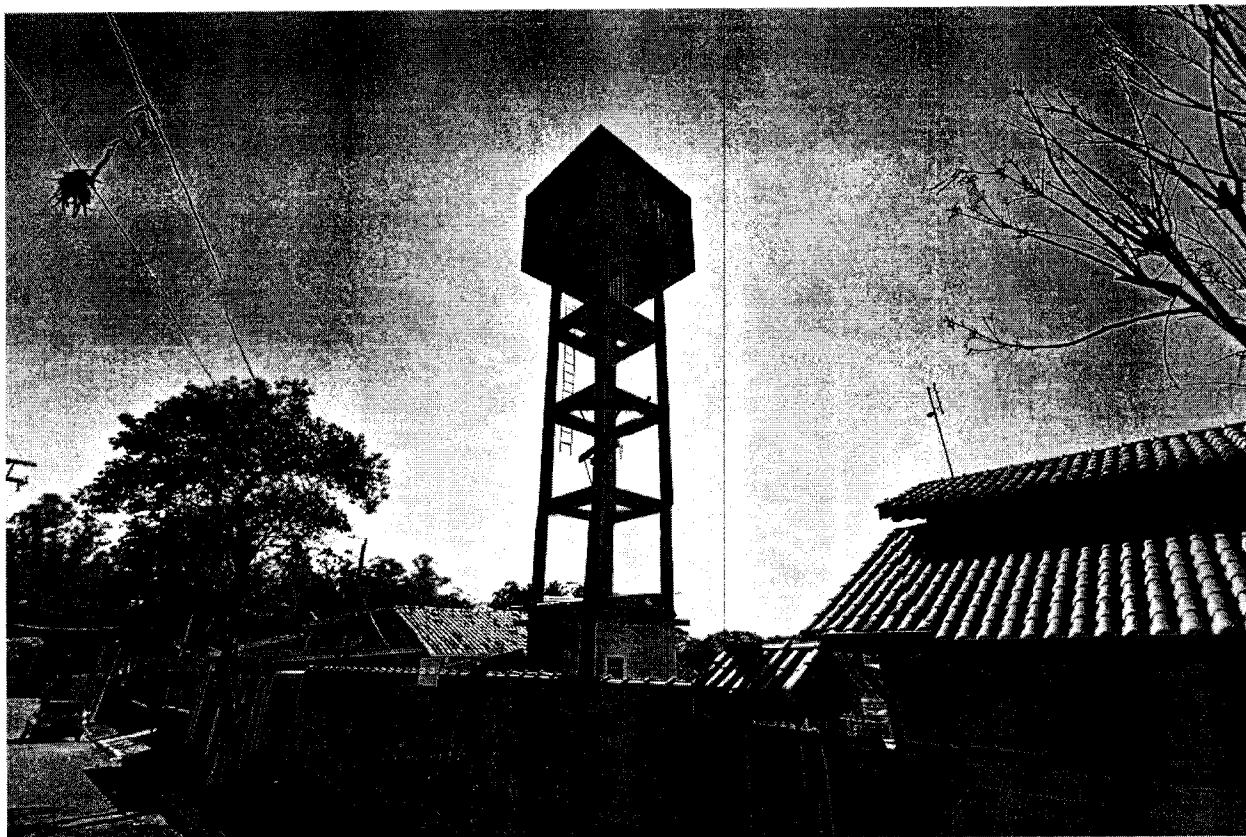

Segundo informações o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;

Doc. 2



Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>

Informação Caixa D'água - Rua Miguel Durand, VSB

Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>

30 de maio de 2019 11:17

Para: jfmarcondes@sabesp.com.br

Cc: marcosmonsores@yahoo.com.br

A

Sabesp

Municípios: Amélia Rosa Monsores da Silva

Marcos Monsores

Rua Miguel Durand, 5 - Vila São Benedito

Contato: (9)9708-7603 - 3641-1175

Jotinha, Bom Dia!

No mês de abril o Magrão entrou e contato via watssApp a pedido dos municípios acima supracitados, solicitando informações acerca de uma estrutura (Caixa D'água) que encontra-se dentro do terreno de propriedade dos mesmos, que segundo eles foi construída pela SABESP.

Segundo informações a referida estrutura da caixa d'água encontra-se com as ferragens expostas e quedas constantes de partes de concreto, sendo que temem que a mesma venha cair em cima da sua casa ou da casa de algum vizinho.

Atenciosamente

Assessoria Vereador Magrão

Marcelo



miguel durand.png

979K

Doc. 3



Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>

Informação Caixa D'água - Rua Miguel Durand, VSB

jfmarcondes@sabesp.com.br <jfmarcondes@sabesp.com.br>
Para: Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>
Cc: marcosmonsores@yahoo.com.br

30 de maio de 2019 11:40

Bom dia!

Esse reservatório é bem antigo, e foi feito antes da Sabesp assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela Sabesp, e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, portanto o mesmo pertence a Prefeitura Municipal.

Estamos a disposição para mais esclarecimentos se necessário.

Att.



José F. Marcondes Junior

Gerente de Divisão

Divisão Pindamonhangaba - RVDP

 (012) 3644-4230

 (12) 3644 - 4237

 jfmarcondes@sabesp.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

[anexo "miguel durand.png" removido por José Fonseca M Junior/SABESP/BR]



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas.


REQUERIMENTO Nº 1720/2019

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, VISITA TÉCNICA NA RUA MIGUEL DURAND, Nº 5 - VILA SÃO BENEDITO, VERIFICAR ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DAS CASAS CIRCUNVIZINHAS.

PROTOCOLO GERAL Nº 1947/2019

Data: 03/06/2019 - Horário: 14:23

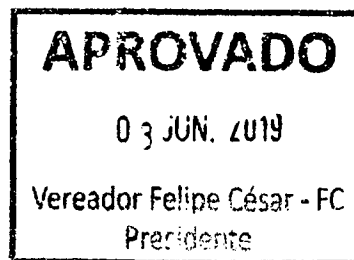

Considerando que, segundo informações o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;

Considerando que, o referido reservatório está com ferragens expostas, as quais estão enferrujando, e pedaços de concreto estão se desprendendo e caindo;

REQUEIRO ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 3 de junho de 2019



CARLOS MOURA-MAGRÃO
VEREADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 11 de Junho de 2019.

Ofício n.º 1885/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 1720/2019, do vereador Carlos Eduardo de Moura, que solicita visita técnica; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que será realizada visita técnica no local em questão para averiguar a situação e posteriores providências para sanar o problema.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002072 - 2019 25/06/2019 3:07:15 PM
Interessado (a): PRES. VER. FELIPE CÉSAR
Assunto: Resposta ao Requerimento




Isaél Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Em reiteração ao requerimento nº 1720/2019, requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações se foi realizada visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.


REQUERIMENTO Nº 2855/2019

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: EM REITERAÇÃO AO REQUERIMENTO Nº 1720/2019, REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, INFORMAÇÕES SE FOI REALIZADA VISITA TÉCNICA NA RUA MIGUEL DURAND, Nº 5 - VILA SÃO BENEDITO, PARA VERIFICAR ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DAS CASAS CIRCUNVIZINHAS, E QUAIS AS PROVIDÊNCIAS SERÃO TOMADAS.

PROTOCOLO GERAL Nº 3281/2019

Data: 23/09/2019 - Horário: 13:41

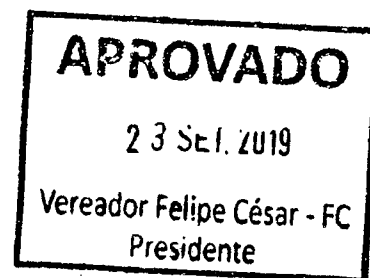


Considerando que, segundo informações o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;

Considerando que, o referido reservatório está com ferragens expostas, as quais estão enferrujando, e pedaços de concreto estão se desprendendo e caindo;

Considerando que, segundo Ofício nº 1885-GAB, de 11/06/2019, informou que seria realizada vistoria técnica no local;

REQUEIRO ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações se foi realizada visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 23 de setembro de 2019


CARLOS MOURA-MAGRÃO
VEREADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 04 de Outubro de 2019.

Ofício n.º 3301/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 2855/2019, do vereador Carlos Eduardo de Moura, que solicita informações acerca de visita técnica; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que a vistoria está agendada para a primeira quinzena de Outubro.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Israel Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000003580 - 2019 15/10/2019 11:40:21
Interessado (a): PRESID. VER. FELIPE CÉSAR
Assunto: Resposta ao Requerimento





Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO 3324/2019

Ementa: Em reiteração ao requerimento nº 1720/2019, 2855/2019, requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações acerca da vistoria técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.

PROTOCOLO

Recebido em 29/10/19

Horário 14:55

Manuel
Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba

APROVADO

30 OUT. 2019

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Considerando que, segundo o Ofício nº 3301/209-GAB (ANEXO) a vistoria estaria agendada para a primeira quinzena de Outubro/2019;

REQUEIRO ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações acerca da vistoria técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 29 de outubro de 2019

[Assinatura]
CARLOS MOURA-MAGRÃO
VEREADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 27 de Novembro de 2019.

Ofício n.º 3826/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 3324/2019, do vereador Carlos Eduardo de Moura, que reitera requerimento; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que reiteramos a solicitação de vistoria junto à Sabesp, através do Ofício nº 020/2019.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000004145 - 2019 10/12/2019 10:11:30 AM
Interessado (a): PRES. VER. FELIPE CESAR -
Assunto: Resposta ao Requerimento




Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta

PINDA CIDADÃ Mobilização Já!!!!

Sobre
Discussão
Avisos
Membros
Eventos
Vídeos
Fotos
Arquivos
Recomendações
Sala de vídeo

Sueli Machado Caetano
20 de Janeiro às 00:11
Olha aí despendando aos poucos...

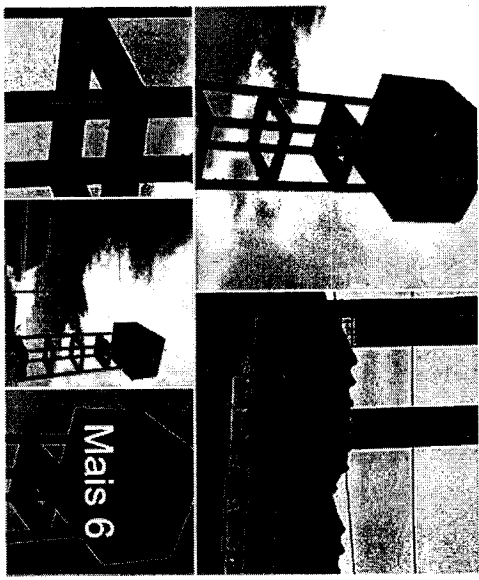

28 comentários 14 compartilhamentos

- Atalhos
- Pedal & Casal
- Compra Venda Troca
- Alsi Correio de S...
- Equipe Sem Frio
- Carlos Moura Magalhães
- VENDAS PINDAM...
- OLX - Pindamonha...
- Pinda Cidade Em...
- VOCÊ CONHECE...
- OLX Pindamonhan...
- Troca Troca Bikes
- Ver mais

Curta

Comentar

Compartilhar

José Carlos Briel As autoridades que administram a empresa SAGESP, aliás tem um débitos que mora px não tem observado que isso algum dia poderia vir a cair né sobre sua casa ou de outros. Depois que acontecer não adianta colocar a culpa em outras pessoas.

Carla Responder 4 d

Luan Barandiaran Minecra...

Carla Responder 4 d

Karla Medeiros Isso vai cair qualquer hora aí vai falar nos estava tomando providência será

Carla Responder 4 d


Renata Pereira Perigo gente

MEMBROS
56.813 membros

Objetivo do grupo e tomar uma cidade mais transparente, onde todos possam ser ouvidos

Os grupos tornam mais fácil compartilhar com amigos familiares e companheiros de equipe.

Criar grupo



Ver mais

Português (Portugal) +
English (US) Español
Français (France)

Shirleydine Gomes Andromeda
Opções de amizade: Ver mais
Facebook © 2020